


# DADOS TÉCNICOS

21

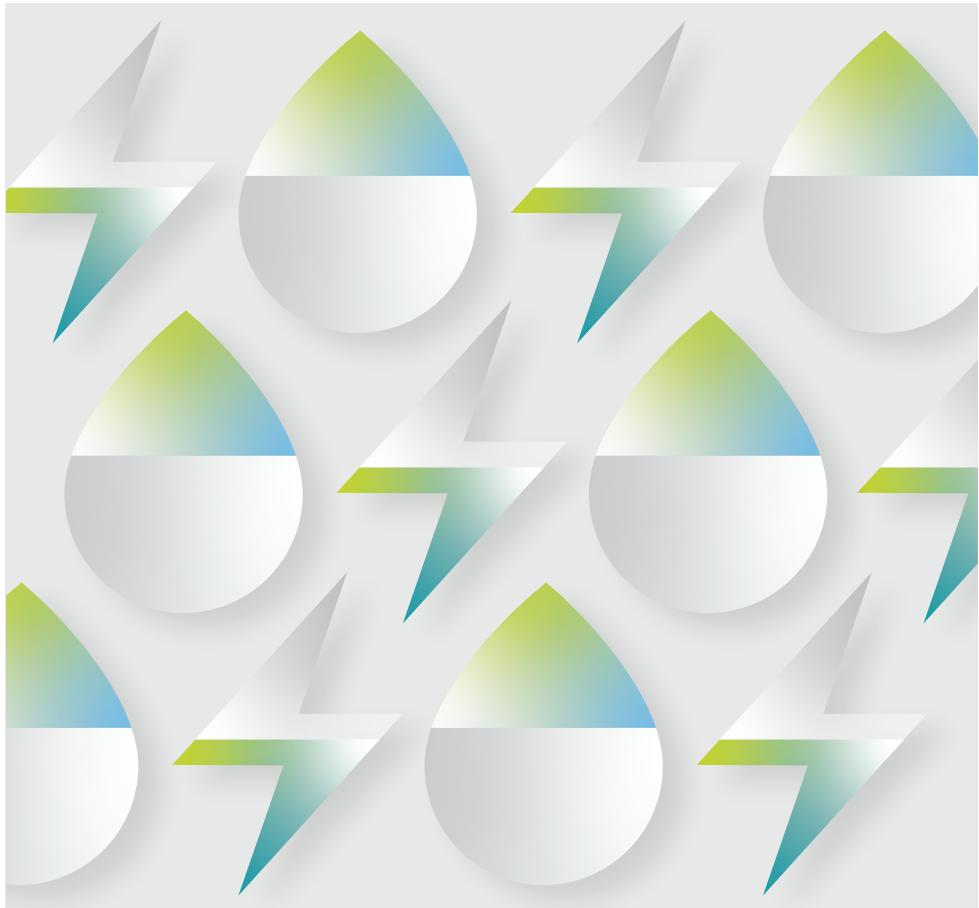

TECHNICAL DATA

REN

# DADOS TÉCNICOS

---

21



TECHNICAL DATA

---



# ELETRICIDADE ELECTRICITY

<b>06</b>	Caracterização do Ano Year Characterization	<b>12</b>	Consumo e Produção Máximos Anuais Maximum Annual Consumption and Generation
<b>08</b>	Repartição da Produção Generation	<b>13</b>	Diagrama de Consumo no Dia da Ponta Anual Load Diagram on the Day of Annual Peak Demand
<b>08</b>	Produção Renovável Renewable Generation	<b>14</b>	Parque Eletroprodutor Generation Equipment
<b>09</b>	Abastecimento do Consumo Consumption Supply	<b>15</b>	Evolução da Potência Instalada e Ponta Installed Capacity and Peak Evolution
<b>10</b>	Satisfação do Consumo Supply	<b>16</b>	Rede Nacional de Transporte National Transmission Grid
<b>10</b>	Evolução do Consumo - Variação Anual Consumption Evolution - Annual Variation	<b>16</b>	Evolução da Rede Nacional de Transporte National Transmission Grid Evolution
<b>11</b>	Índices de Produtibilidade Capability Factors	<b>17</b>	Qualidade de serviço Service Quality
<b>11</b>	Emissões de CO <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> Emissions	<b>18</b>	Rede Nacional de Transporte de Eletricidade National Electricity Transmission Grid
<b>12</b>	Transações Via Interligações Imports and Exports		

# SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL

## CARACTERIZAÇÃO DO ANO

Em 2021, o consumo de energia elétrica que totalizou 49,5 TWh, manteve-se condicionado pela pandemia, mas recuperando ainda assim 1,4% face ao ano anterior, ou 1,7% considerando a correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis. Este consumo fica a 1,7% do registado em 2019 e a cerca de 5% do máximo histórico atingido em 2010.

A potência máxima solicitada ao sistema elétrico nacional, registou-se no dia 12 de janeiro às 19:45, com 9888 MW, o valor mais elevado de sempre, cerca de 500 MW acima da anterior ponta histórica, ocorrida em 2010.

# 49,5 TWh

### Consumo

Consumption

No relacionamento com a produção, a ponta respetiva ocorreu no dia 19 de janeiro, às 19:30, com 11820 MW, a cerca de 170 MW do registo mais elevado de sempre, verificado em 2018.

A potência ligada ao sistema nacional, que totaliza no final do ano 19231 MW, dos quais 13548 ligadas à rede de transporte, registou uma acentuada redução, 1182 MW, devido ao encerramento das duas centrais nacionais a carvão que totalizavam 1756 MW. Nas novas instalações destaque para o crescimento de 120 MW em parques eólicos e cerca de 500 MW em instalações fotovoltaicas.

Em 2021 a produção renovável nacional abasteceu 59% do consumo. A principal fonte renovável foi a eólica que, com um índice de produtibilidade de 1,01, abasteceu 26% do consumo, enquanto a hidroelétrica, com um índice de produtibilidade de 0,93, abasteceu 23% do consumo. Nas restantes fontes renováveis a biomassa abasteceu cerca de 7% do consumo e as fotovoltaicas 3,5%. Nas não-renováveis o gás natural, incluindo ciclo combinado e cogeração, abasteceu 29% do consumo e o carvão, já relativamente residual, abasteceu 1,4%. O saldo de trocas com o estrangeiro foi importador pelo terceiro ano consecutivo, equivalendo a 10% do consumo nacional. Trata-se do saldo importador mais elevado desde 2012.

# 59 %

### Energia Renovável

Renewable Energy

No desenvolvimento da RNT destaca-se, o fecho da ligação entre as subestações de Pedralva e de Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, a colocação em serviço do posto de corte de Viana do Castelo, a construção da subestação de Ribeira de Pena e da linha Ribeira de Pena – Vieira do Minho, a 400 kV, a abertura da subestação do Fundão e o estabelecimento da ligação Falagueira - Fundão, a 400 kV, bem como a construção das subestações de Divor e de Pegões e o fecho do eixo Falagueira – Estremoz – Divor – Pegões, a 400 kV.

Foram também realizados investimentos de modernização de ativos em fim de vida útil, destacando-se as remodelações das linhas Carregado – Fanhões 2, a 220 kV, Porto Alto – Palmela 1 e Bouçã – Zézere 1, a 150 kV, bem como a conclusão de fases de remodelação de equipamentos e sistemas de proteção, automação e controlo nas subestações de Vila Chã, Estoi e Alto de Mira. Para receção de nova produção foram concluídos novos painéis de linha nas subestações de Santarém, 220 kV, da Falagueira, 150 kV e do Alqueva, 60 kV.



# NATIONAL ELECTRICITY SYSTEM

## YEAR CHARACTERIZATION

In 2021, electricity consumption totalled 49.5 TWh, and remained conditioned by the pandemic, but still recovering 1.4% over the previous year, or 1.7%, when considering the correction for the effects of temperature and number of working days. This consumption is 1.7% away from that recorded in 2019, and about 5% away from the all-time high reached in 2010.

The maximum power requested from the Portuguese national electrical system was recorded on 12 January, at 7:45 pm, at 9,888 MW, the highest value ever, about 500 MW above the previous historical peak, which had occurred in 2010.

Regarding generation, the corresponding peak took place on 19 January, at 7:30 pm, with 11,820 MW, about 170 MW away from the highest record ever, in 2018.

The power connected to the Portuguese national system totalled 19,231 MW at the end of the year, of which 13,548 were connected to the transmission network, and recorded a sharp reduction of 1,182 MW due to the closure of the two national coal-fired plants that amounted to 1,756 MW. Among the new facilities, we highlight the growth of 120 MW in wind farms and of around 500 MW in photovoltaic facilities.


In 2021, the national renewable generation supplied 59% of consumption. The main renewable source was wind power, which supplied 26% of consumption, with a capability index of 1.01, while hydropower supplied 23% of consumption, with a capability index of 0.93. In the remaining renewable sources, biomass supplied about 7% of consumption and photovoltaic 3.5%. In non-renewables, natural gas, including combined cycle and cogeneration, supplied 29% of consumption, whereas coal, already relatively residual, supplied 1.4%. The balance of trade with foreign countries favoured imports for the third consecutive year, representing 10% of domestic consumption. This is the highest import balance since 2012.

In the development of the National Transmission Network (RNT), of note are the closing of the 400 kV connection between the Pedralva and Vila Nova de Famalicão substations, the commissioning of the Viana do Castelo switching station, the construction of the Ribeira de Pena substation and of the Ribeira de Pena – Vieira do Minho line, at 400 kV, the opening of the Fundão substation and the creation of the 400 kV Falagueira – Fundão connection, as well as the construction of the Divor and Pegões substations and the closing of the 400 kV Falagueira – Estremoz – Divor – Pegões axis.

Investments were also made to modernise assets at the end of their useful life, among which stand out the refurbishment of the lines Carregado – Fanhões 2, at 220 kV, Porto Alto – Palmela 1 and Bouçã – Zézere 1, at 150 kV, as well as the completion of stages of refurbishment of equipment and systems of protection, automation, and control in the Vila Chã, Estoi, and Alto de Mira substations. To receive new generation, new line panels were completed at the substations of Santarém, at 220 kV, Falagueira, at 150 kV, and Alqueva, at 60 kV.


# REPARTIÇÃO DA PRODUÇÃO

## GENERATION

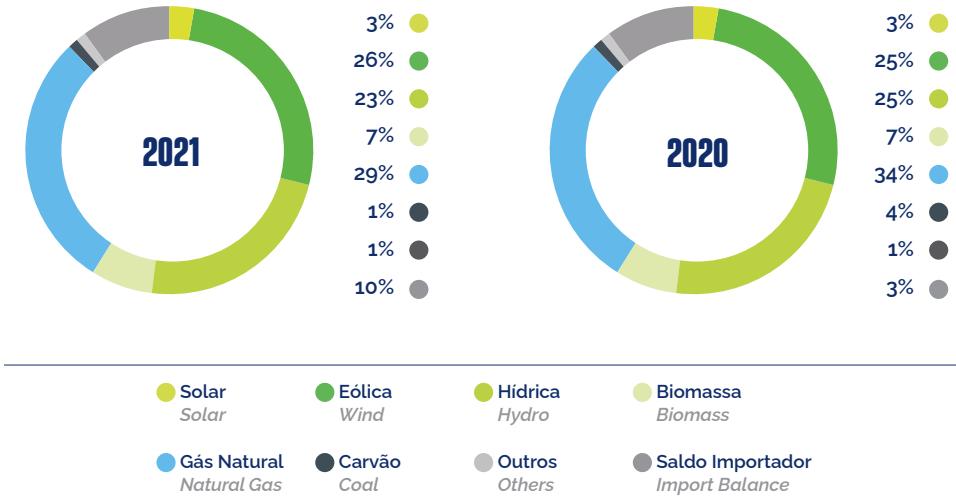

# PRODUÇÃO RENOVÁVEL

## RENEWABLE GENERATION

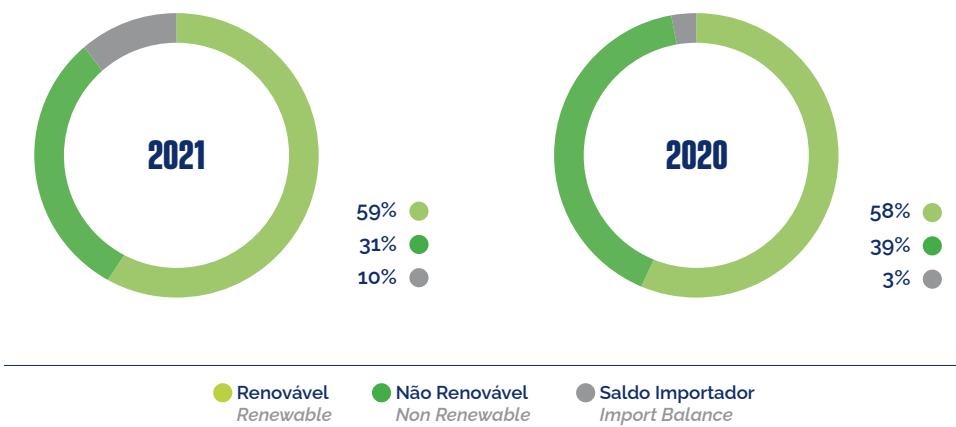

# ABASTECIMENTO DO CONSUMO

## CONSUMPTION SUPPLY


### Consumo referido à produção líquida (GWh)

Net demand (GWh)

	2021	2020	VAR. (%)
<b>Produção Total</b> Total Generation	<b>46 731</b>	<b>49 343</b>	<b>-5</b>
<b>Produção Renovável</b> Renewable Generation	<b>29 526</b>	<b>28 774</b>	<b>3</b>
Hídrica Hydro	<b>11 607</b>	<b>12 198</b>	<b>-5</b>
Eólica Wind	<b>12 921</b>	<b>12 067</b>	<b>7</b>
Biomassa Biomass	<b>3 269</b>	<b>3 238</b>	<b>1</b>
Cogeração Cogeneration	<b>1 432</b>	<b>1 379</b>	<b>4</b>
Solar Solar	<b>1 729</b>	<b>1 270</b>	<b>36</b>
<b>Produção não Renovável</b> Non-Renewable Generation	<b>15 607</b>	<b>18 958</b>	<b>-18</b>
Carvão Coal	<b>694</b>	<b>2 133</b>	<b>-67</b>
Gás Natural Natural Gas	<b>14 629</b>	<b>16 564</b>	<b>-12</b>
Cogeração Cogeneration	<b>3 653</b>	<b>4 412</b>	<b>-17</b>
Outros Others	<b>284</b>	<b>262</b>	<b>9</b>
Cogeração Cogeneration	<b>71</b>	<b>67</b>	<b>6</b>
<b>Produção por Bombagem</b> Pumped Storage Generation	<b>1 597</b>	<b>1 612</b>	<b>-1</b>
Consumo em Bombagem Consumption of Pumps	<b>1 988</b>	<b>1 986</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Importador</b> Import balance	<b>4 753</b>	<b>1 456</b>	<b>226</b>
Importação (valor comercial) Imports (commercial schedules)	<b>8 957</b>	<b>6 401</b>	<b>40</b>
Exportação (valor comercial) Exports (commercial schedules)	<b>4 201</b>	<b>4 943</b>	<b>-15</b>
<b>Consumo Total</b> Total Demand	<b>49 496</b>	<b>48 813</b>	<b>1,4</b>
(com correção de temperatura e dias úteis)			<b>1,7</b>
(corrected by temperature and number of working days)			
<b>Produção Despachável</b> Dispatchable Generation	<b>23 878</b>	<b>26 887</b>	<b>-11</b>
<b>Produção não Despachável</b> Non-dispatchable Generation	<b>22 853</b>	<b>22 456</b>	<b>2</b>

# SATISFAÇÃO DO CONSUMO

SUPPLY

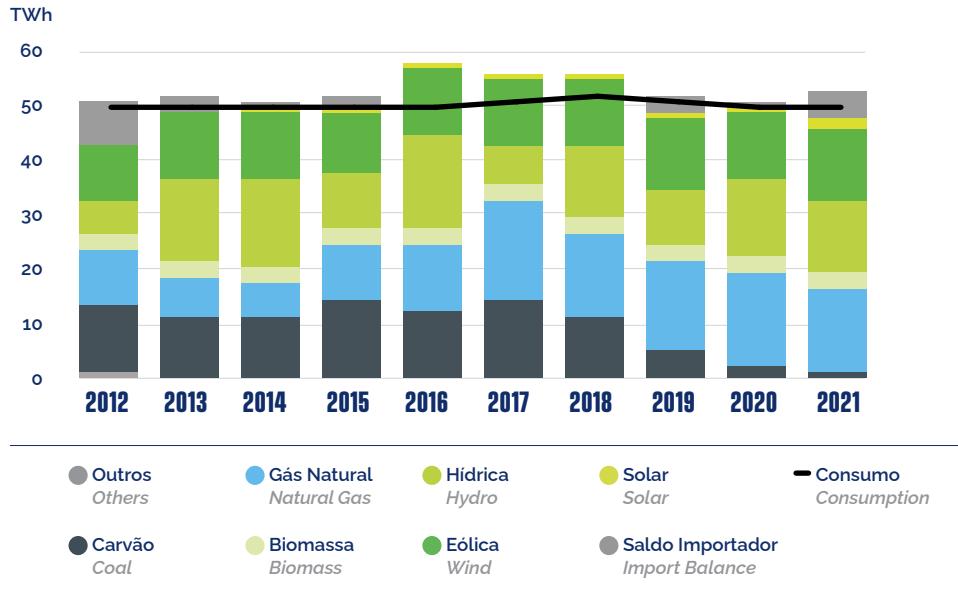

# EVOLUÇÃO DO CONSUMO - VARIAÇÃO ANUAL

CONSUMPTION EVOLUTION - ANNUAL VARIATION



# ÍNDICES DE PRODUTIBILIDADE

CAPABILITY FACTORS

## Hidroelétrica

Hydro




## Eólica

Wind




## Solar

Solar

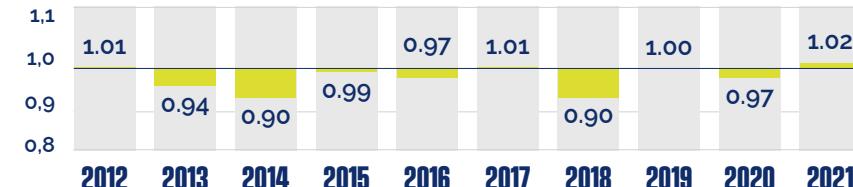

# EMISSÕES DE CO<sub>2</sub>

CO<sub>2</sub> EMISSIONS

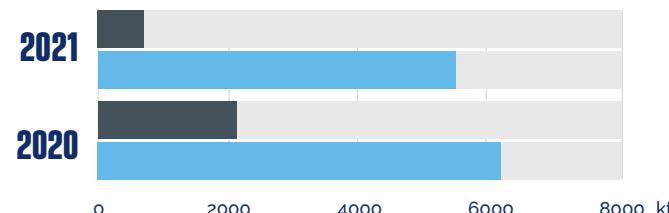


Carvão  
Coal

Gás Natural  
Natural Gas

# TRANSAÇÕES VIA INTERLIGAÇÕES

IMPORTS AND EXPORTS

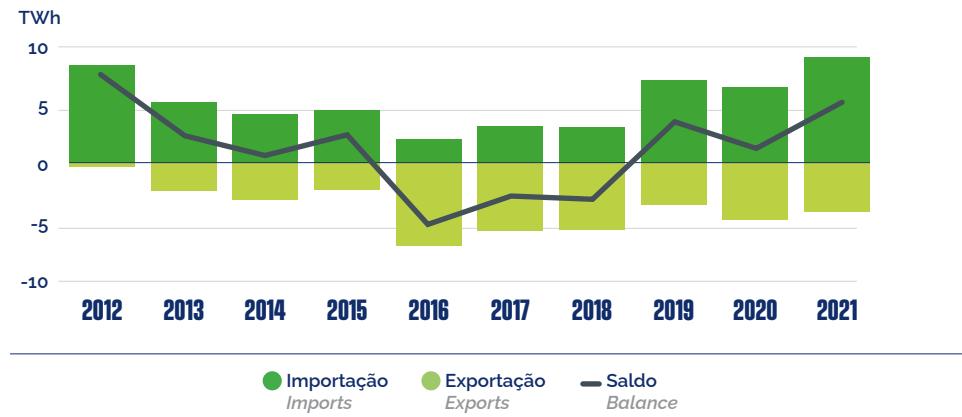


# CONSUMO E PRODUÇÃO MÁXIMOS ANUAIS

MAXIMUM ANNUAL CONSUMPTION AND GENERATION



# DIAGRAMA DE CONSUMO NO DIA DA PONTA ANUAL

LOAD DIAGRAM ON THE DAY OF ANNUAL PEAK DEMAND

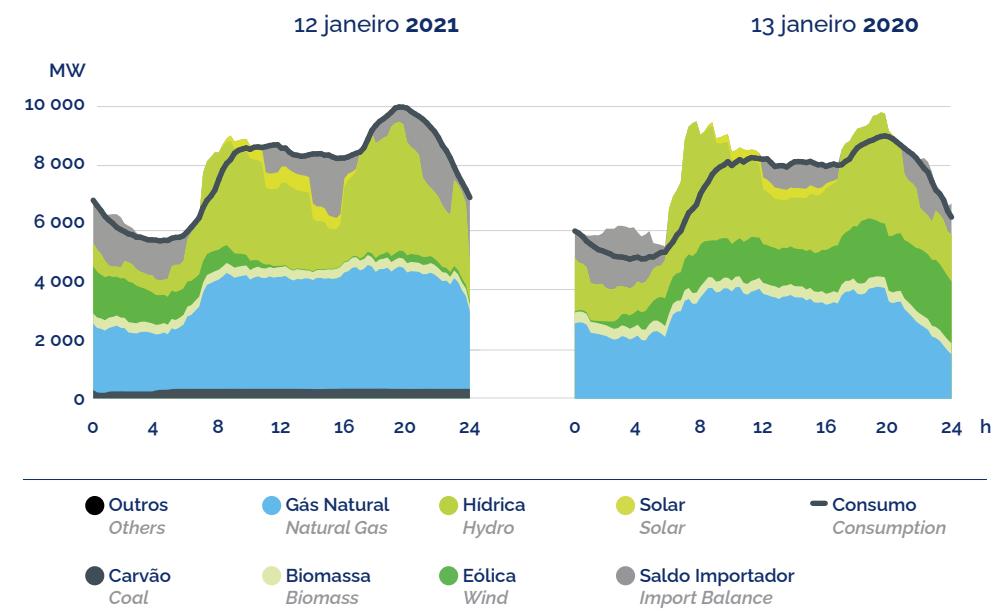

2021-01-12    2020-01-13    VAR. (%)

Potência Máxima	Maximum Load	MW	9 888	8 906	11,0
Potência Mínima	Minimum Load	MW	5 341	4 720	13,1
Fator de Carga	Load factor		0,78	0,79	
Pot.min./Pot.max.	Min. Load/Max. Load		0,54	0,53	

**Potência instalada no final do ano<sup>(1)</sup> (MW)**


Installed capacity at the end of the year<sup>(1)</sup> (MW)

	2021	2020	VARIAÇÃO
<b>Total Total</b>	<b>19 234</b>	<b>20 416</b>	<b>-1 182</b>
<b>Renovável Renewable</b>	<b>14 680</b>	<b>14 047</b>	<b>633</b>
Hídrica Hydro	7 222	7 215	7
Eólica Wind	5 368	5 246	123
Biomassa Biomass	703	703	0
Cogeração Cogeneration	348	348	0
Solar Solar	1 387	883	503
<b>Não-Renovável Non-Renewable</b>	<b>4 553</b>	<b>6 369</b>	<b>-1 816</b>
Carvão Coal	0	1 756	-1 756
Gás Natural Natural Gas	4 525	4 585	-60
Cogeração Cogeneration	696	756	-60
Outros Others	28	28	0
Cogeração Cogeneration	28	28	0
<b>Bombagem Pumps</b>	<b>2 705</b>	<b>2 698</b>	<b>7</b>
<b>Centrais Despacháveis Dispatchable Power Stations</b>	<b>10 617</b>	<b>12 366</b>	<b>-1 749</b>
<b>Centrais não Despacháveis Non-Dispatchable Power Stations</b>	<b>8 616</b>	<b>8 050</b>	<b>566</b>

<sup>(1)</sup> Potências de ligação à Rede Pública ou Potência instalada nos Produtores térmicos aderentes à Portaria 399/2002.  
Nos eólicos inclui-se a potência adicional ao abrigo do DL 94/2014.

Power Connected to the Public Network or Power installed on Thermal Generators under the directive 399/2002.


The wind power figure includes the additional power pursuant to Decree-Law No. 94/2014

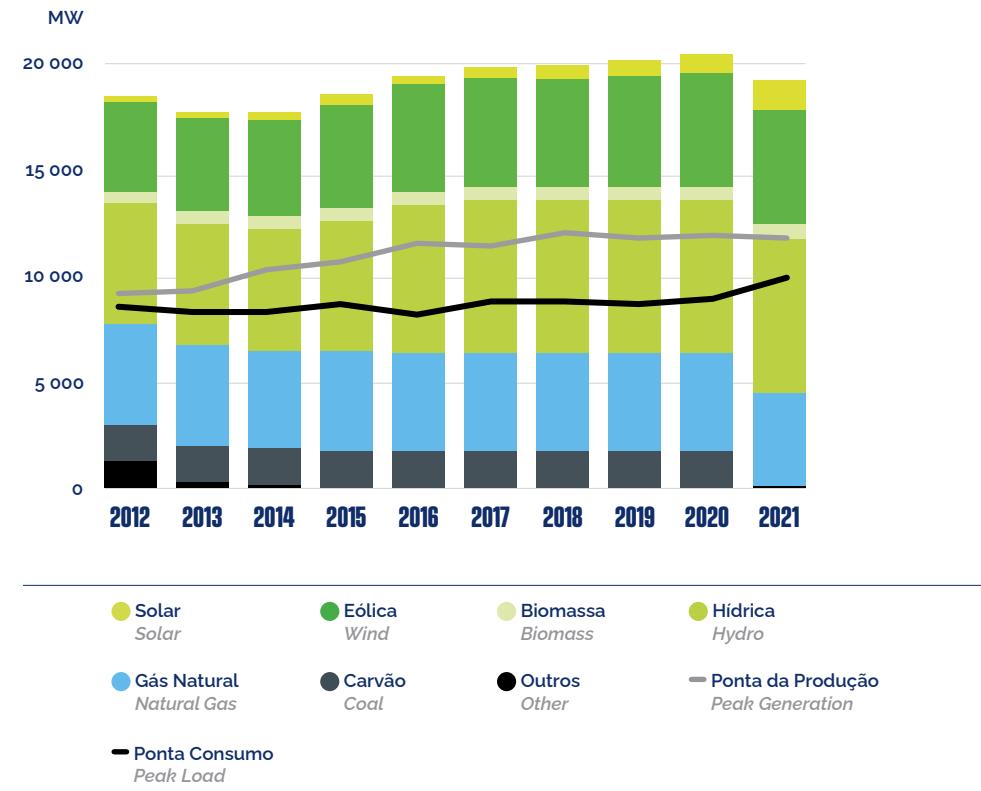


	2021	2020	VARIAÇÃO
<b>Comprimento das Linhas (km)</b> Length of Lines (km)	9 348	9 036	312
400 kV	3 051	2 711	340
220 kV	3 848	3 780	68
150 kV	2 449	2 545	-95
<b>Potência de Transformação (MVA)</b> Transformer Capacity (MVA)	39 221	38 463	758
Autotransformação (MAT/MAT) Autotransformers (VHV/VHV)	14 920	14 470	450
Transformação (MAT/AT) Transformers (VHV/HV)	23 981	23 673	308
Transformação (MAT/MT) Transformers (VHV/MV)	320	320	0

## EVOLUÇÃO DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

### NATIONAL TRANSMISSION GRID EVOLUTION

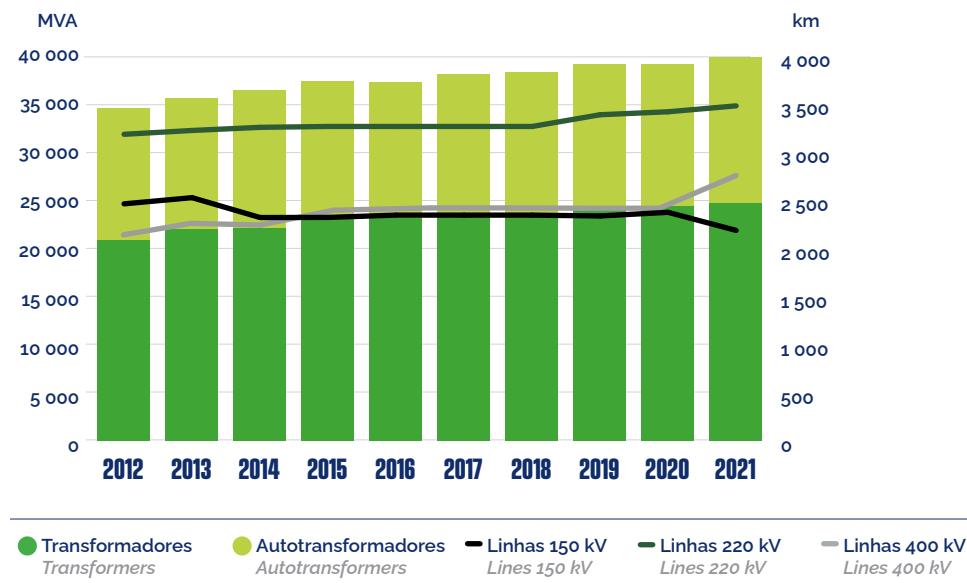


Evolução do Tempo de Interrupção Equivalente (TIE)  
Average Interruption Time (AIT)

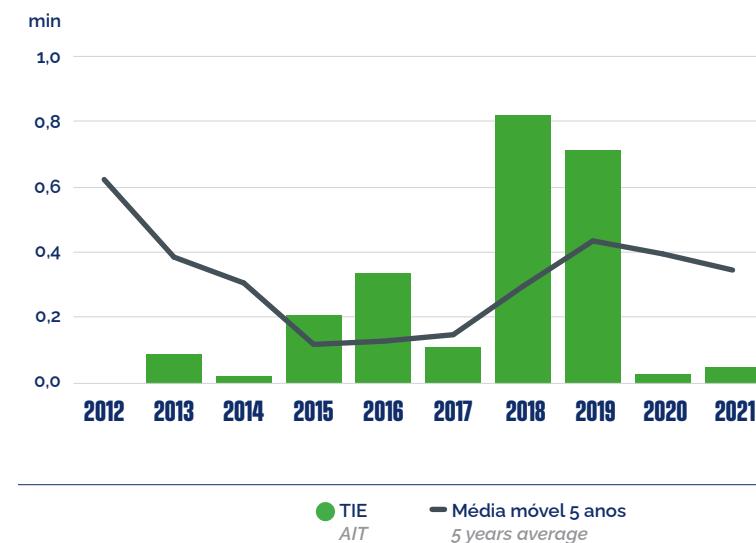

# ⚡ ELETRICIDADE

**Rede Nacional  
de Transporte**  
*National Transmission Grid*

**Rede de muito  
alta tensão**  
*Very high-voltage network*

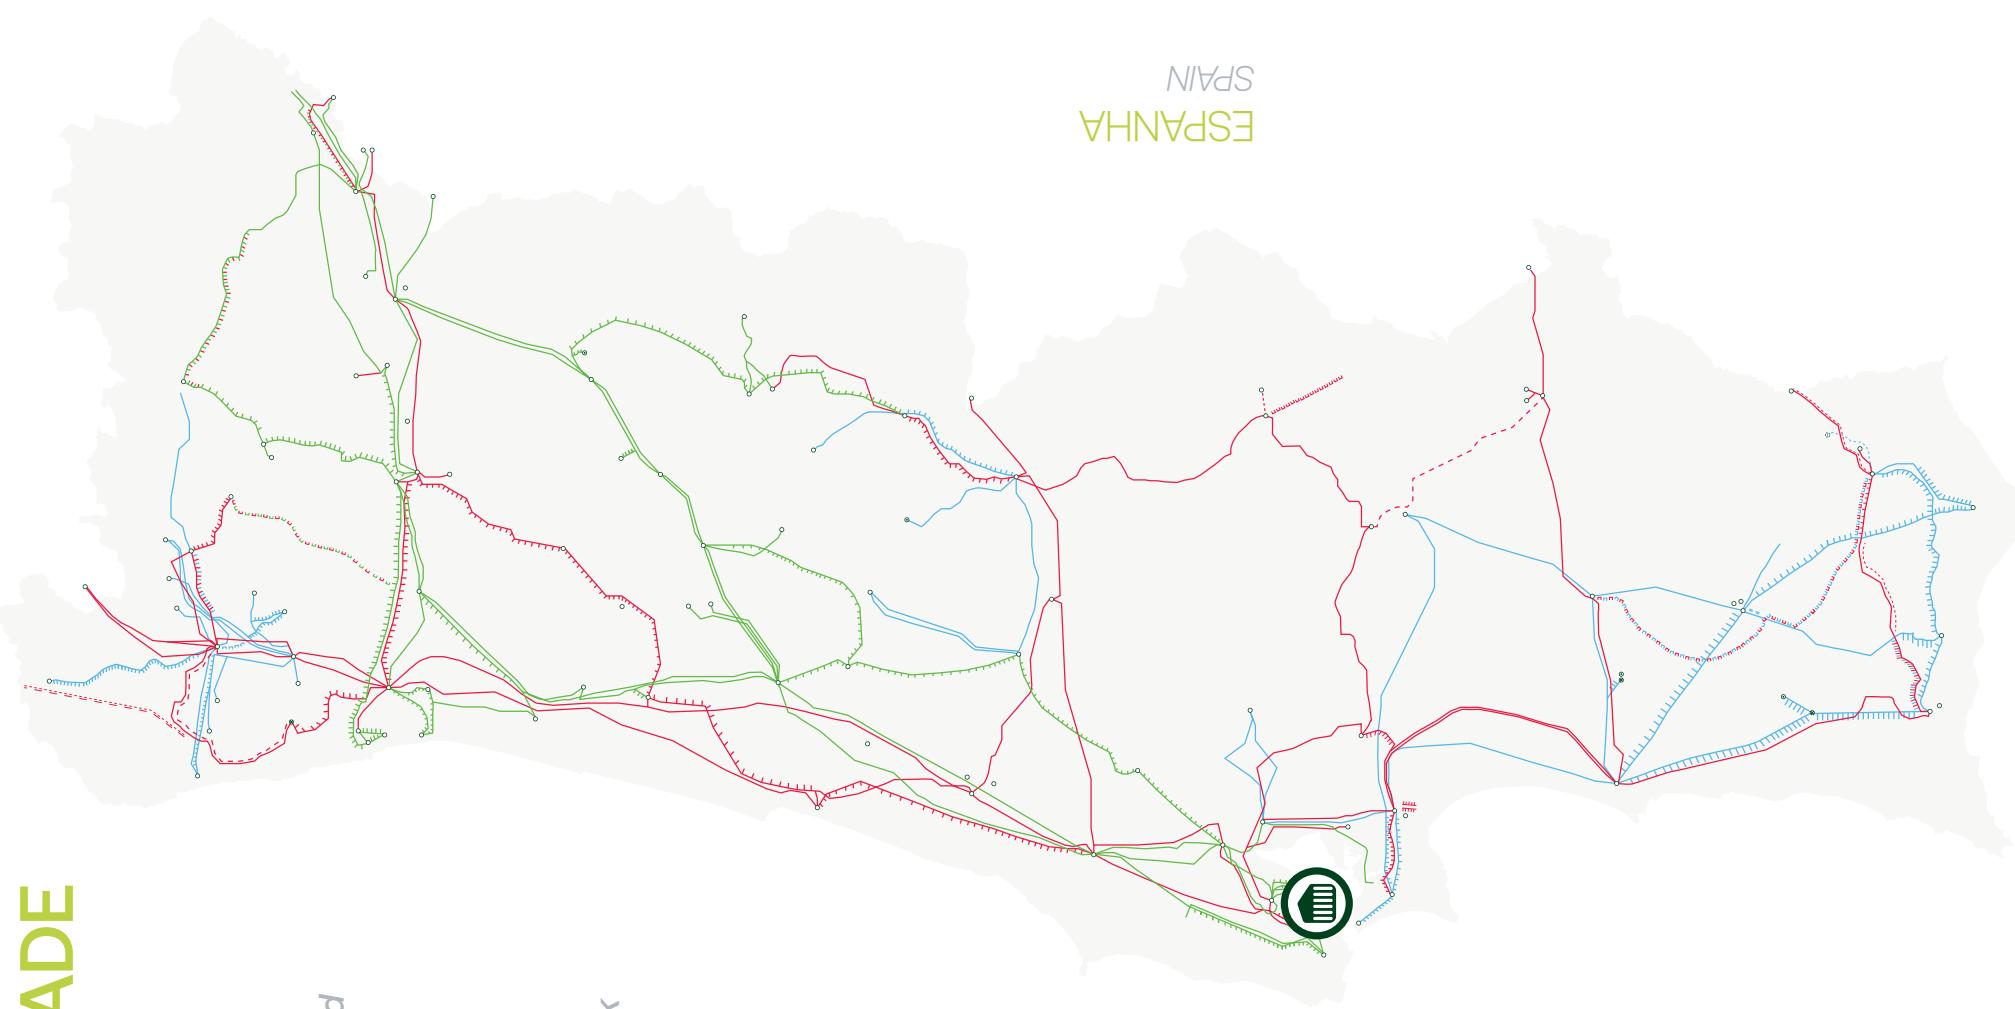


SPAIN  
ESPAÑA

**2021**  
**PORTUGAL**  
**CONTINENTAL**

- LINHA 400kV  
400 KV LINE
- LINHA 220kV  
220 KV LINE
- LINHA 150kV  
150 KV LINE
- DESPACHO NACIONAL  
NATIONAL DISPATCH



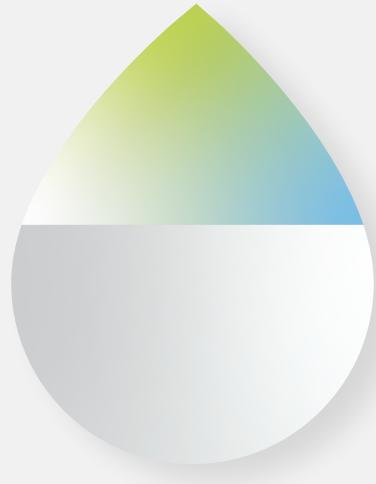

# GÁS NATURAL NATURAL GAS

<b>22</b>	<b>Caracterização do Ano</b> Year Characterization	<b>28</b>	<b>Ponta Máxima Diária e Dia de Maior Consumo</b> Daily and Hourly Peak Demand
<b>24</b>	<b>Repartição de Entradas GN vs GNL</b> NG vs LNG Input Share	<b>28</b>	<b>Diagrama de Consumo no Dia da Ponta Anual</b> Load Diagram on the Day of Annual Peak Demand
<b>24</b>	<b>Aprovisionamento</b> System Supply	<b>29</b>	<b>Rede Nacional de Transporte</b> National Transmission Grid
<b>25</b>	<b>Entradas vs Saídas</b> Inputs vs Outputs	<b>31</b>	<b>Armazenamento Subterrâneo</b> Underground Storage
<b>26</b>	<b>Evolução do Consumo</b> Consumption Evolution	<b>31</b>	<b>Evolução das Características do Gás Natural</b> Natural Gas Characteristics Evolution
<b>26</b>	<b>Satisfação do Consumo</b> Supply	<b>31</b>	<b>Rede Nacional de Transporte de Gás Natural</b> National Natural Gas Transmission Grid
<b>27</b>	<b>Evolução do Consumo – Variação Anual</b> Consumption Evolution - Annual Variation		

Em 2021, o consumo de gás natural foi afetado quer pela situação pandémica que teve início em março de 2019, quer, na parte final do ano, pelo efeito do agravamento dos preços. Registou-se um consumo de 63,8 TWh (5,36 bcm), representando uma queda de 4,6% face ao ano anterior. Este consumo fica a 8% do máximo histórico, registado em 2017. Contudo, alcançou-se um novo máximo histórico de consumo horário no dia 5 de janeiro às 20:00, com 15,1 GWh, superando em 1,4 GWh o anterior máximo registado em 24 de janeiro de 2017.

# 63,8 TWh

**Consumo**  
Consumption

# 95%

**Aprovisionamento através  
do Terminal de GNL**  
Supply via LNG Terminal

No segmento de mercado convencional, o consumo situou-se em 41,5 TWh, com uma redução de 1,5% face ao ano anterior. Neste segmento, o consumo abastecido a partir das redes de distribuição representou 39% do total nacional, o consumo em alta pressão 23%, e as unidades autónomas de gaseificação, incluindo o abastecimento à região autónoma da Madeira, 3%. No segmento de produção de energia eléctrica em regime ordinário, consumiram-se 22,3 TWh, com uma contração de 9,7% face ao ano anterior e representando 35% do consumo total.

Através do terminal de GNL de Sines, entraram no sistema nacional 62,6 TWh de gás natural, assegurando 95% do abastecimento nacional. O terminal realizou 64 operações de descarga de navios, o segundo valor mais elevado de sempre registado em 2019. O gás descarregado em Sines teve como principais origens a Nigéria, com 52% e os Estados Unidos com 26% do total.

O terminal injetou na rede 61 TWh, um aumento de 3% face ao ano anterior e abasteceu 7522 cisternas de GNL, correspondentes a 2,2 TWh, incluindo 0,5 TWh destinados à região autónoma da Madeira.

No conjunto, o transporte de gás através de camiões-cisterna subiu 11,4% face ao anterior e foi o mais elevado de sempre.

Através das interligações com Espanha, Campo Maior e Valença, as importações totalizaram 3,5 TWh, assegurando 5% do abastecimento nacional e representando uma redução de 34,5% face ao ano anterior. No sentido exportador realizaram-se pelo segundo ano consecutivo operações significativas que totalizaram 2,1 TWh.

No Armazenamento Subterrâneo do Carriço movimentaram-se 8,5 TWh, 21% acima do ano anterior e passando a ser o movimento mais elevado de sempre.


Em 2021 a RNTG transportou 68,3 TWh, fornecendo as redes de distribuição, os clientes abastecidos diretamente em alta pressão, o Armazenamento Subterrâneo do Carriço e ainda as operações de exportação, representando uma redução de 0,5% face ao ano anterior.

In 2021, natural gas consumption was affected both by the pandemic situation that began in March 2020 and, in the latter part of the year, by the effect of higher prices. Consumption was 63.8 TWh (5.36 bcm), representing a drop of 4.6% over the previous year. This consumption is within 8% of the all-time high, recorded in 2017. However, a new all-time high in hourly consumption was reached on 5 January, at 8:00 pm, with 15.1 GWh, surpassing by 1.4 GWh the previous high recorded on 24 January 2017.

In the conventional market segment, consumption was 41.5 TWh, down 1.5% from the previous year. In this segment, consumption supplied from the distribution networks accounted for 39% of the domestic total, high-pressure consumption accounted for 23%, and the autonomous gas units, including supply to the autonomous region of Madeira, accounted for 3%. In the ordinary regime of the electricity generation segment, 22.3 TWh were consumed, with a reduction of 9.7% vis-à-vis the previous year, thus representing 35% of total consumption.

Through the Sines LNG terminal, 62.6 TWh of natural gas entered the Portuguese national system, thus ensuring 95% of the domestic supply. The terminal performed 64 ship unloading operations, the second highest figure ever recorded, with the all-time highest having been recorded in 2019. The main origins of the gas unloaded in Sines were Nigeria, with 52% of the total, and the United States, with 26%.

The terminal injected 61 TWh into the grid, a 3% increase over the previous year, and supplied 7,522 LNG tanks, corresponding to 2.2 TWh, including 0.5 TWh for the autonomous region of Madeira.

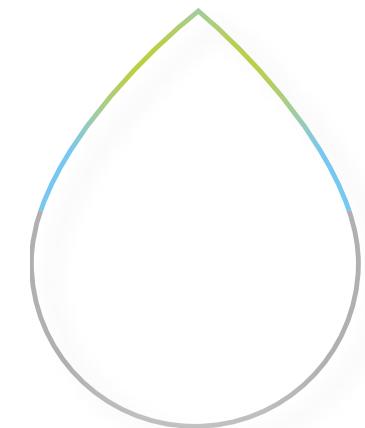

Overall, gas transportation via tanker trucks rose 11.4% year-on-year and was the highest ever recorded.


Through the interconnections with Spain, Campo Maior and Valença, imports totalled 3.5 TWh, thus ensuring 5% of the domestic supply and representing a reduction of 34.5% vis-à-vis the previous year. For the second year in a row, there were significant operations on exports, totalling 2.1 TWh.

At the Carriço Underground Storage Facility, 8.5 TWh were moved, 21% more than the previous year and the highest movement ever.

In 2021, the RNTG transported 68.3TWh, supplying the distribution networks, the customers being directly supplied in high pressure, the Carriço Underground Storage, and the export operations, which represented a reduction of 0.5%, when compared to the previous year.


## REPARTIÇÃO DE ENTRADAS GN VS GNL

NG VS LNG INPUT SHARE

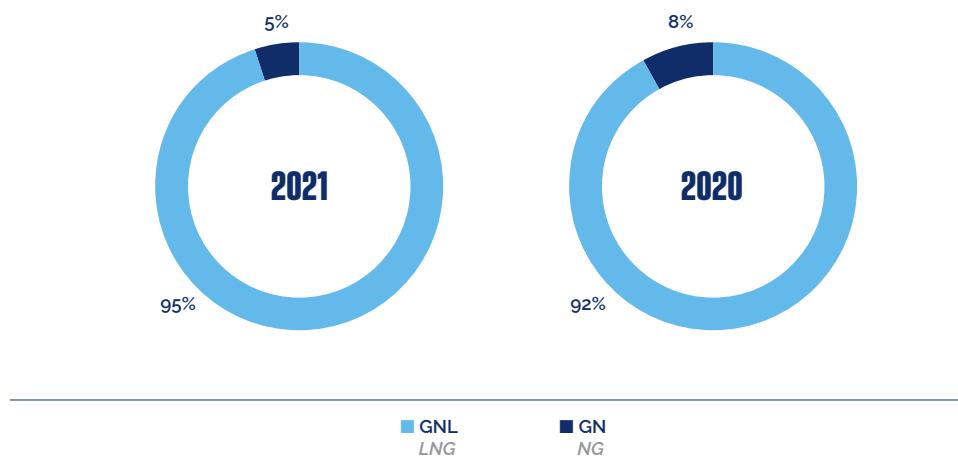

## APROVISIONAMENTO

SYSTEM SUPPLY

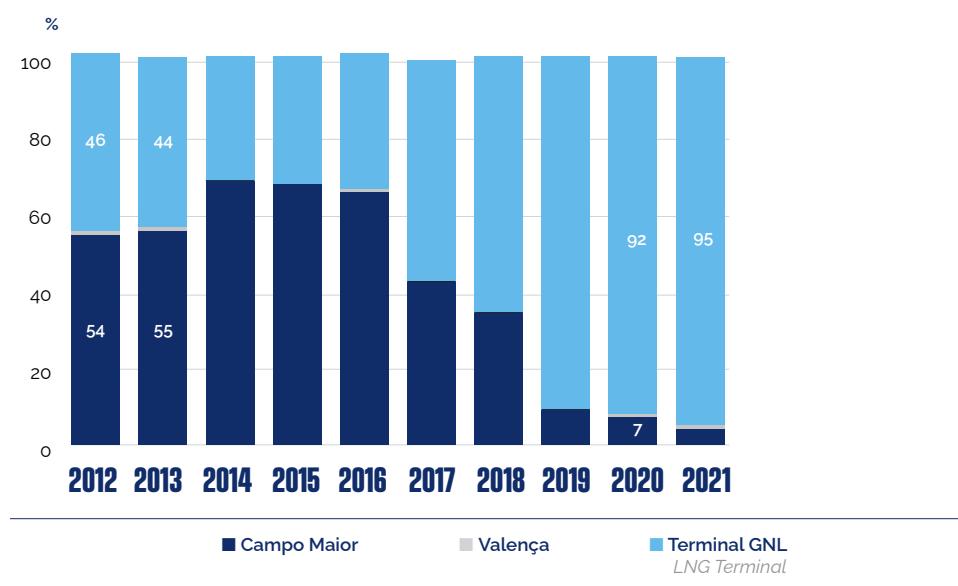

## ENTRADAS VS SAÍDAS

INPUTS VS OUTPUTS

	2021	2020	VAR.(%)
<b>Entradas</b> Entry Points	<b>66 769</b>	<b>67 446</b>	<b>-1,0</b>
Interligações Interconnections	4 138	5 430	-24
Campo Maior	3 252	4 730	-31
Valença	886	700	27
<b>Terminal GNL</b> LNG Terminal	<b>62 631</b>	<b>62 016</b>	<b>1</b>
Navios Tankers	62 631	62 016	1
<b>Saídas</b> Exit Points	<b>66 558</b>	<b>67 918</b>	<b>-2,0</b>
Interligações Interconnections	2 709	989	174
Campo Maior	2 244	989	127
Valença	465	0	-
<b>Terminal GNL</b> LNG Terminal	<b>2 166</b>	<b>1 968</b>	<b>10</b>
Navios Tankers	0	23	-100
Cisternas Tanker Trucks	2 166	1 945	11
Continente Mainland	1 674	1 515	10
Madeira	492	429	15
Exportação Exports	1	1	-40
<b>Saídas para consumo</b> Supply for consumption	<b>61 683</b>	<b>64 960</b>	<b>-5</b>

# EVOLUÇÃO DO CONSUMO

## CONSUMPTION EVOLUTION


	2021	2020	VAR.(%)
GWh			
<b>Consumo</b> Consumption	<b>63825</b> <sup>1)</sup>	<b>66870</b> <sup>2)</sup>	<b>-4,6</b>
<b>Mercado Elétrico</b> Electricity Market	<b>22 327</b>	<b>24 719</b>	<b>-10</b>
<b>Mercado Convencional</b> Conventional Market	<b>41 498</b>	<b>42 151</b>	<b>-2</b>
GRMS* - Distribuição GRMS* – Distribution	<b>25 008</b>	<b>24 000</b>	<b>4</b>
AP - Clientes Alta Pressão High Pressure Clients	<b>14 348</b>	<b>16 241</b>	<b>-12</b>
UAG - Unidades Autónomas Gaseificação Autonomous Gas Units	<b>2 142</b>	<b>1 910</b>	<b>12</b>

<sup>1)</sup> 2021 5.4 bcm <sup>2)</sup> 2020 5.6 bcm

\*GRMS Estação de Regulação e Medição de Gás 'Gas Regulation and Metering Station'

# SATISFAÇÃO DO CONSUMO

## SUPPLY


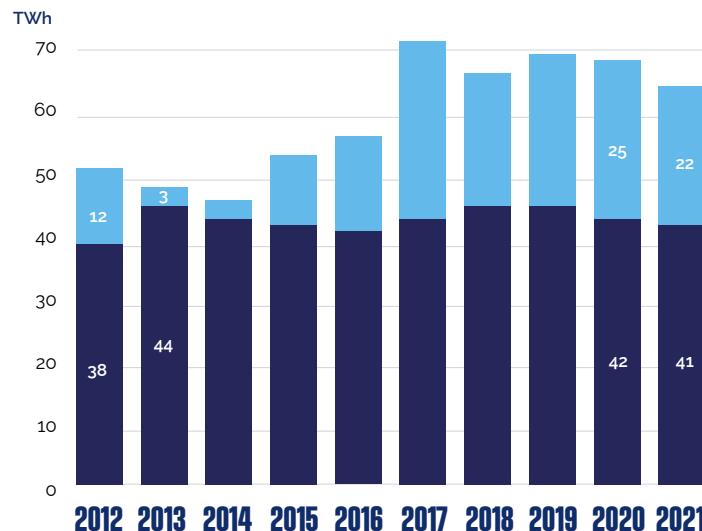


■ Convencional  
Conventional

■ Eléctrico  
Electricity

# EVOLUÇÃO DO CONSUMO – VARIAÇÃO ANUAL

## CONSUMPTION VARIATION - ANNUAL VARIATION

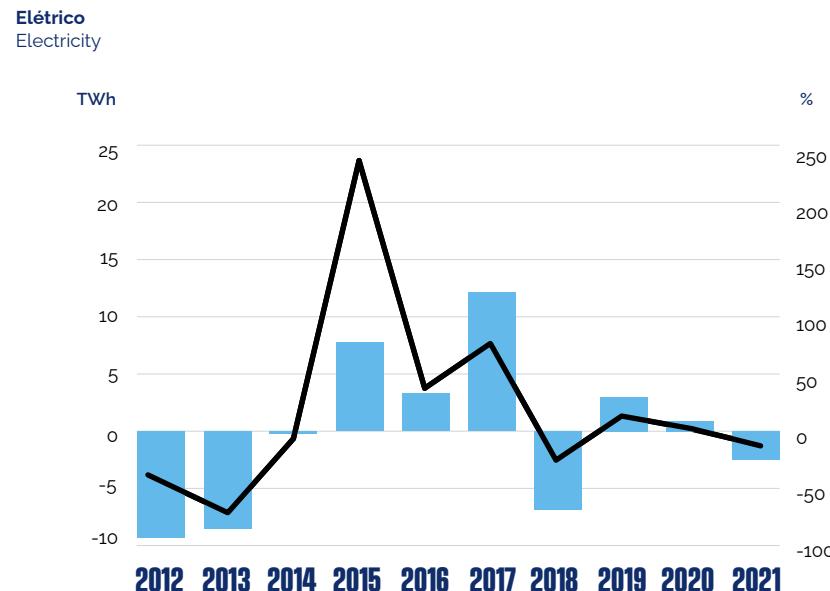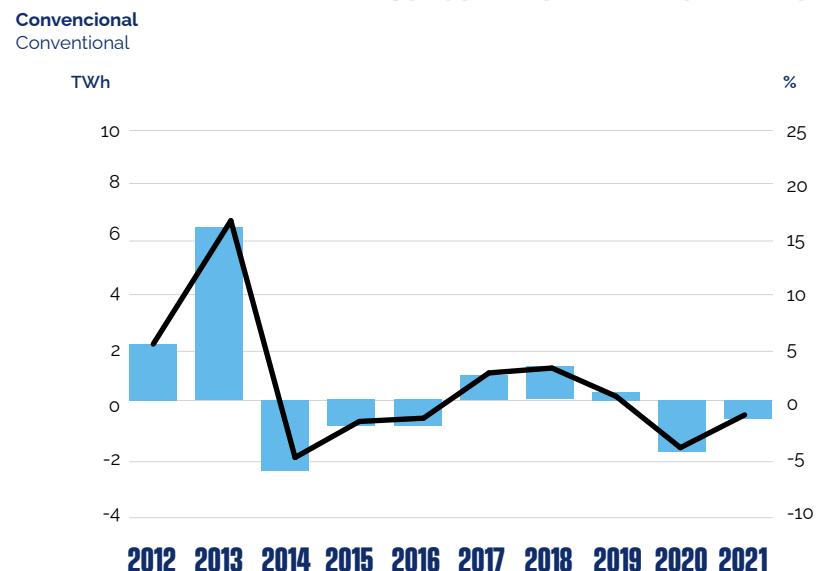

■ TWh  
■ Evolução (%)  
Variation


# PONTA MÁXIMA DIÁRIA E DIA DE MAIOR CONSUMO

## DAILY AND HOURLY PEAK DEMAND



## DIAGRAMA DE CONSUMO NO DIA DA PONTA ANUAL


### LOAD DIAGRAM ON THE DAY OF ANNUAL PEAK DEMAND

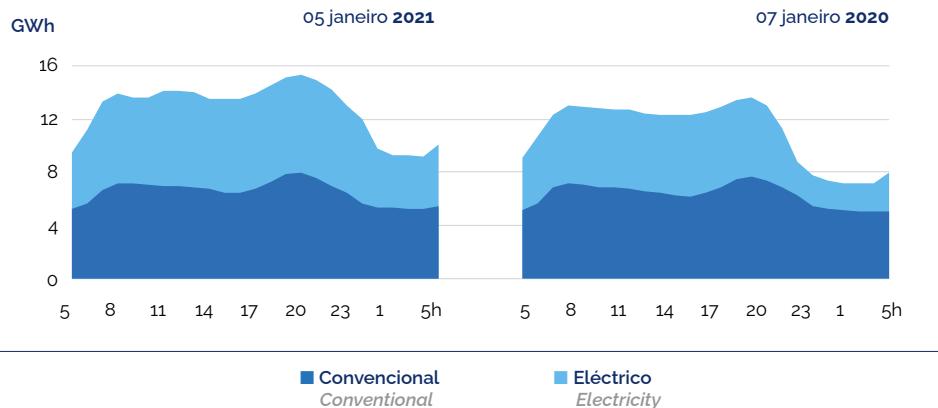

2021-01-05 2020-01-07 VAR.(%)		
Máximo Horário / Maximum Load	GWh	15,0 14,0 11,7
Mínimo Horário / Minimum Load	GWh	9,0 7,0 28,8
Fator de Carga / Load factor		0,84 0,82
Min. horário/Máx. horário / Min. Load/Max. Load		0,61 0,53

# REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

## NATIONAL TRANSMISSION GRID

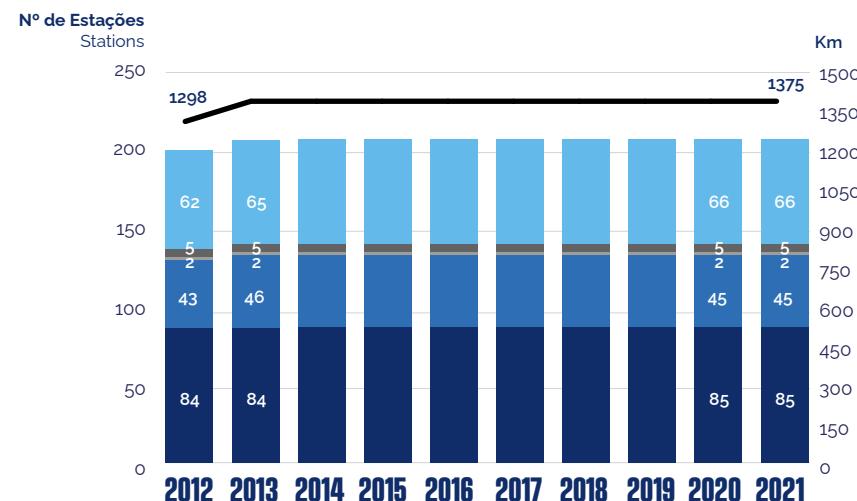

- GRMS Estação de Regulação e Medição de Gás  
GRMS Gas Regulation and Metering Station
- BV Estação de Válvula de Seccionamento  
BV Block Valve Station
- CTS Estação de Transferência de Custódia  
CTS Custody Transfer Station
- Comprimento do Gasoduto  
Pipeline Length
- ICJCT Estação de Interligação em T  
ICJCT Interconnection Station
- JCT Estação de Junção para Derivação  
JCT Junction Station

# REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

## NATIONAL TRANSMISSION GRID


	2021	2020
<b>RNTG</b>		
km de Gasoduto/km of Gas Pipelines	<b>1 375</b>	<b>1 375</b>
<b>Terminal de GNL LNG Terminal</b>		
Nº de Tanques N° of Tanks	3	3
Capacidade de Armazenamento GNL[m <sup>3</sup> ] LNG Storage Capacity [m <sup>3</sup> ]	390 000	390 000
Capacidade de Regaseificação [m <sup>3</sup> (n)/h] Regasification Capacity [m <sup>3</sup> (n)/h]	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
Capacidade Máxima de Navios GNL[m <sup>3</sup> ] LNG Maximum Capacity of Tankers [m <sup>3</sup> ]	216 000	216 000
Enchimento de Cisternas GNL [m <sup>3</sup> (n)/h] LNG Tanker Trucks Filling Station Capacity [m <sup>3</sup> (n)/h]	175	175
<b>Armazenamento Subterrâneo Underground Storage</b>		
Nº de Cavernas N° of Salt Caverns	6	6
Capacidade de Armazenamento GN[Mm <sup>3</sup> ] LNG Storage Capacity [Mm <sup>3</sup> ]	332	332
Capacidade de Extração [Mm <sup>3</sup> (n)/dia] Withdrawal Capacity [Mm <sup>3</sup> (n)/day]	7,2	7,2
Capacidade de Injeção [Mm <sup>3</sup> (n)/dia] Injection Capacity [Mm <sup>3</sup> (n)/day]	2	2

1m<sup>3</sup>(n) - 11.9 kWh (PCS/GCV)

1m<sup>3</sup>[GNL/LNG] - 6800 kWh (PCS/GCV)


# ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO

## UNDERGROUND STORAGE

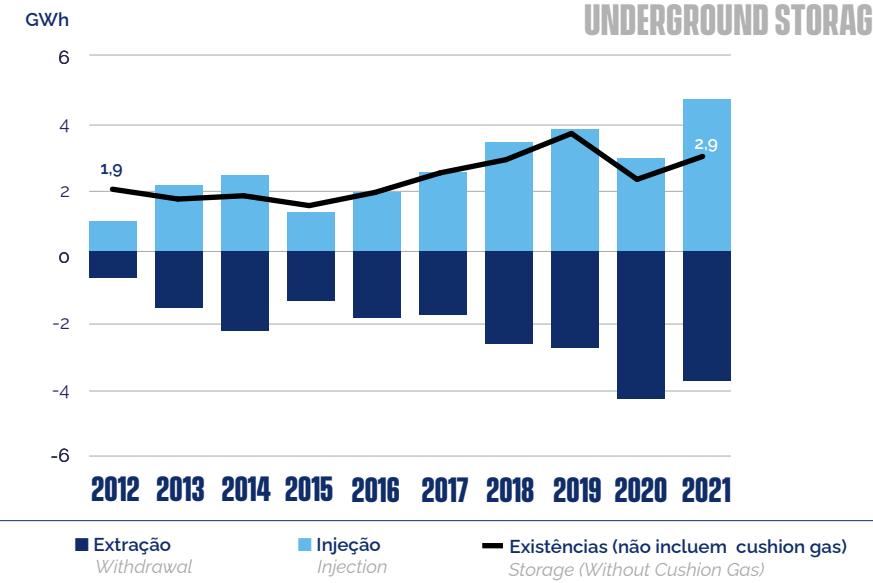

# EVOLUÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO GÁS NATURAL

## NATURAL GAS CHARACTERISTICS EVOLUTION

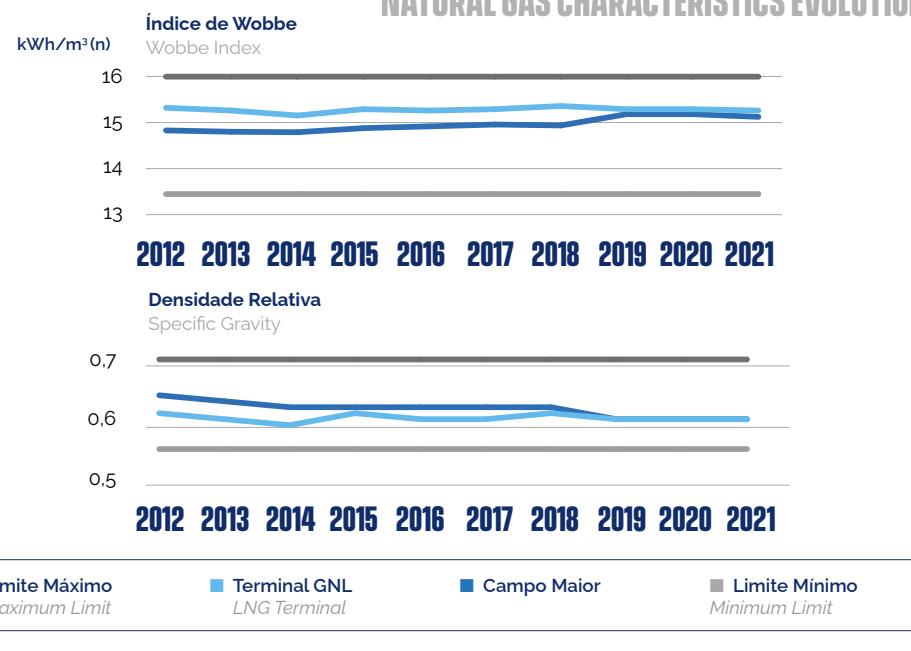

# GÁS NATURAL

## Rede Nacional de Transporte

National Transmission Grid

## Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de GNL

Underground storage infrastructures and LNG terminals



— INFRAESTRUTURAS EM OPERAÇÃO  
— INFRASTRUCTURES IN OPERATION

• RNTG - EM PROJETO  
• RNTG - IN PROJECT

● ESTAÇÃO DE REGULAÇÃO E MEDICÃO DE GÁS (GRMS)  
● GAS REGULATING AND METERING STATION (GRMS)


○ ESTAÇÃO DE SECCIONAMENTO (BV)  
○ BLOCK VALVE STATION (BV)

■ DESPACHO NACIONAL  
■ NATIONAL DISPATCH

■ ARMazenamento Subterrâneo  
■ UNDERGROUND STORAGE

■ TERMINAL DE GNL  
■ LNG TERMINAL

■ PONTO DE INTERLIGAÇÃO  
■ INTERCONNECTION POINT

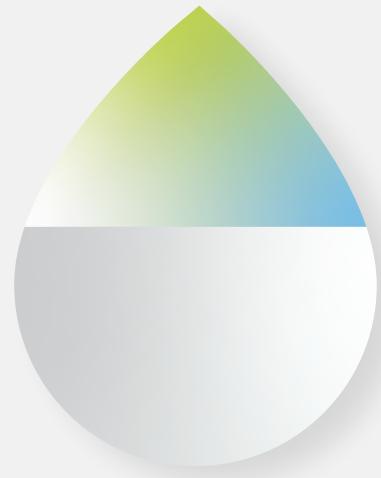

# GÁS NATURAL NATURAL GAS



**36** Entradas vs Saídas  
Inputs vs Outputs

**36** Evolução do Consumo  
Consumption Evolution

**37** Ponta Máxima Diária  
e Dia de Maior Consumo  
Daily and Hourly Peak Demand

**37** Evolução das Características  
do Gás Natural  
Natural Gas Characteristics Evolution


# ENTRADAS VS SAÍDAS

## INPUTS VS OUTPUTS

	2021	2020	VAR.(%)
GWh			
<b>Entradas Entry Points</b>	<b>36 009</b>	<b>33 052</b>	<b>8,9</b>
<b>Interligações Interconnections</b>	<b>4 008</b>	<b>7 506</b>	<b>-47</b>
GasAndes (Importação) (Import)	4 008	7 506	-47
<b>Terminal GNL LNG Terminal</b>	<b>32 001</b>	<b>25 545</b>	<b>25</b>
<b>Saídas Exit Points</b>	<b>35 970</b>	<b>32 988</b>	<b>9,0</b>
<b>Interligações Interconnections</b>	<b>1 200</b>	<b>803</b>	<b>49</b>
GasAndes (Nacional) (National)	1 125	803	40
GasAndes (Exportação) (Export)	74	0	-
<b>Saídas para consumo Supply For Consumption</b>	<b>34 770</b>	<b>32 185</b>	<b>8</b>

# PONTA MÁXIMA DIÁRIA E DIA DE MAIOR CONSUMO

## DAILY AND HOURLY PEAK DEMAND

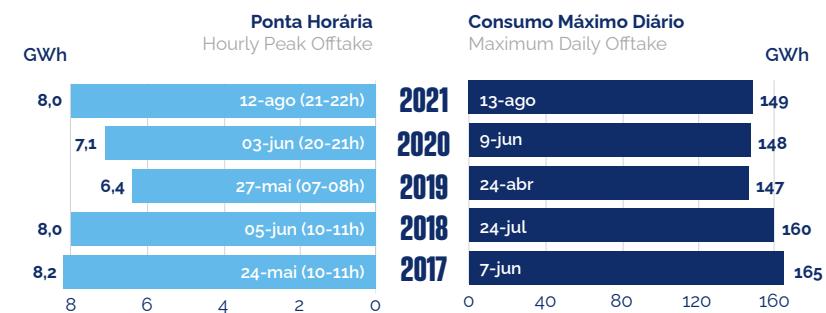

# EVOLUÇÃO DO CONSUMO

## CONSUMPTION EVOLUTION


	2021	2020	VAR.(%)
GWh			
<b>Consumo Consumption</b>	<b>34 770</b>	<b>32 185</b>	<b>8,0</b>
<b>Mercado Elétrico Electricity Market</b>	<b>20 792</b>	<b>18 280</b>	<b>14</b>
<b>Mercado Convencional Conventional Market</b>	<b>13 978</b>	<b>13 905</b>	<b>1</b>
GRMS* - Distribuição GRMS Distribution	<b>10 427</b>	<b>10 405</b>	<b>0</b>
AP - Clientes Alta Pressão HP - High Pressure Clients	<b>3 551</b>	<b>3 500</b>	<b>1</b>

\*GRMS - Estação de Regulação e Medição de Gás

\*GRMS - Gas Regulation and Metering Station

# EVOLUÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO GÁS NATURAL

## NATURAL GAS CHARACTERISTICS EVOLUTION

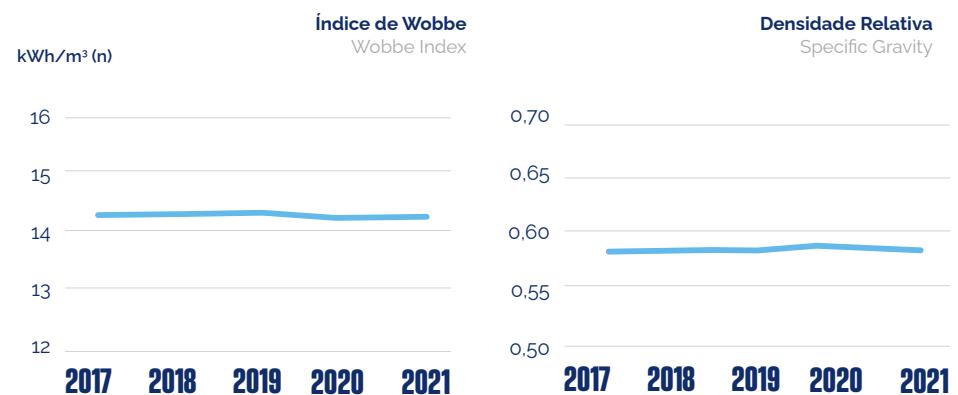

Ficha Técnica Technical Sheet

Dados Técnicos 2021 Technical Data 2021

Autor Author  
REN

Design  
White Way®

Tiragem Print Run  
500 Exemplares Units





**REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.**

Avenida Estados Unidos da América, 55 1749-061 Lisboa

Telefone: +351 210 013 500

[www.ren.pt](http://www.ren.pt)

**REN**